


DETALHE LIGAÇÃO BOTIJÕES

SEM ESCALA

Det. TERMINAL

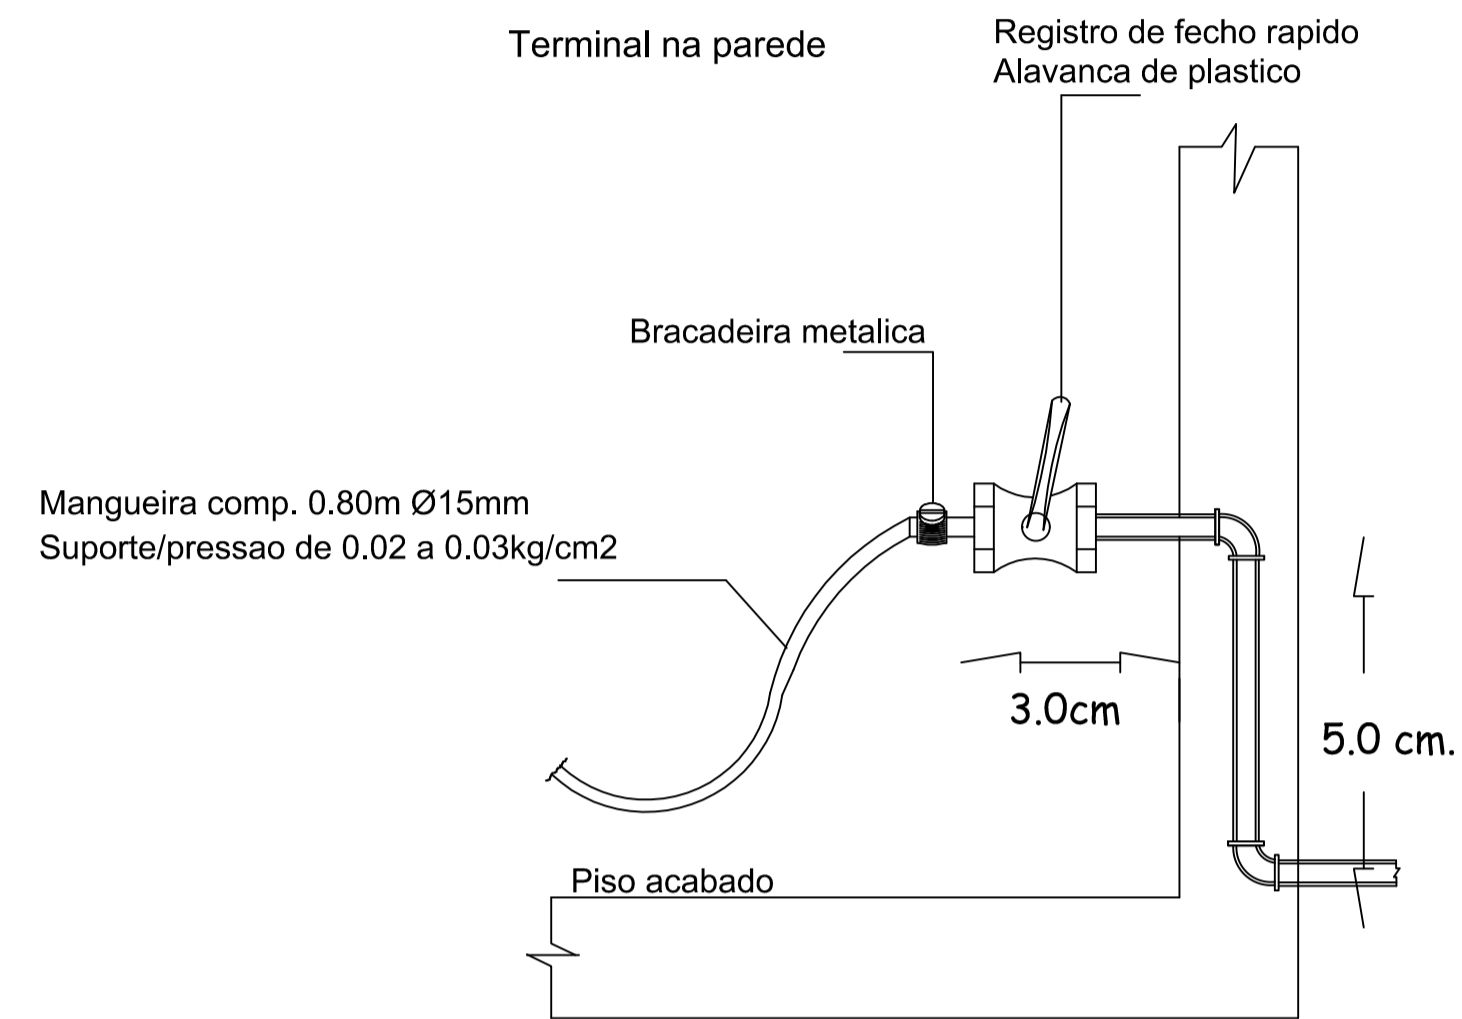

Devera ser executado no termino das instalacoes teste de estanqueidade com 2,5 vezes a pressao maxima de trabalho. durante 60 minutos.

LEGENDA

- 1 MANGUEIRA FLEXIVEL NBR 8613 (TARJA AMARELA)
- 2 FIXADOR (BRACADEIRA)
- 3 TE AÇO PRETO OU COBRE
- 4 ESTRADO DE MADEIRA
- 5 PISO EM ALVENARIA OU CONCRETO
- 6 REGULADOR DE ESTAGIO UNICO C/ REG. CORTE F. RAPIDO
- 7 VALVULA DE CORTE - FECHO RAPIDO
- 8 REGULADOR DE ESTÁGIO ÚNICO
- 9 VAI PARA O CONSUMO
- 10 CONECTADO AOS CILINDROS

Detalhe Lig. p/ dois cilindros

